
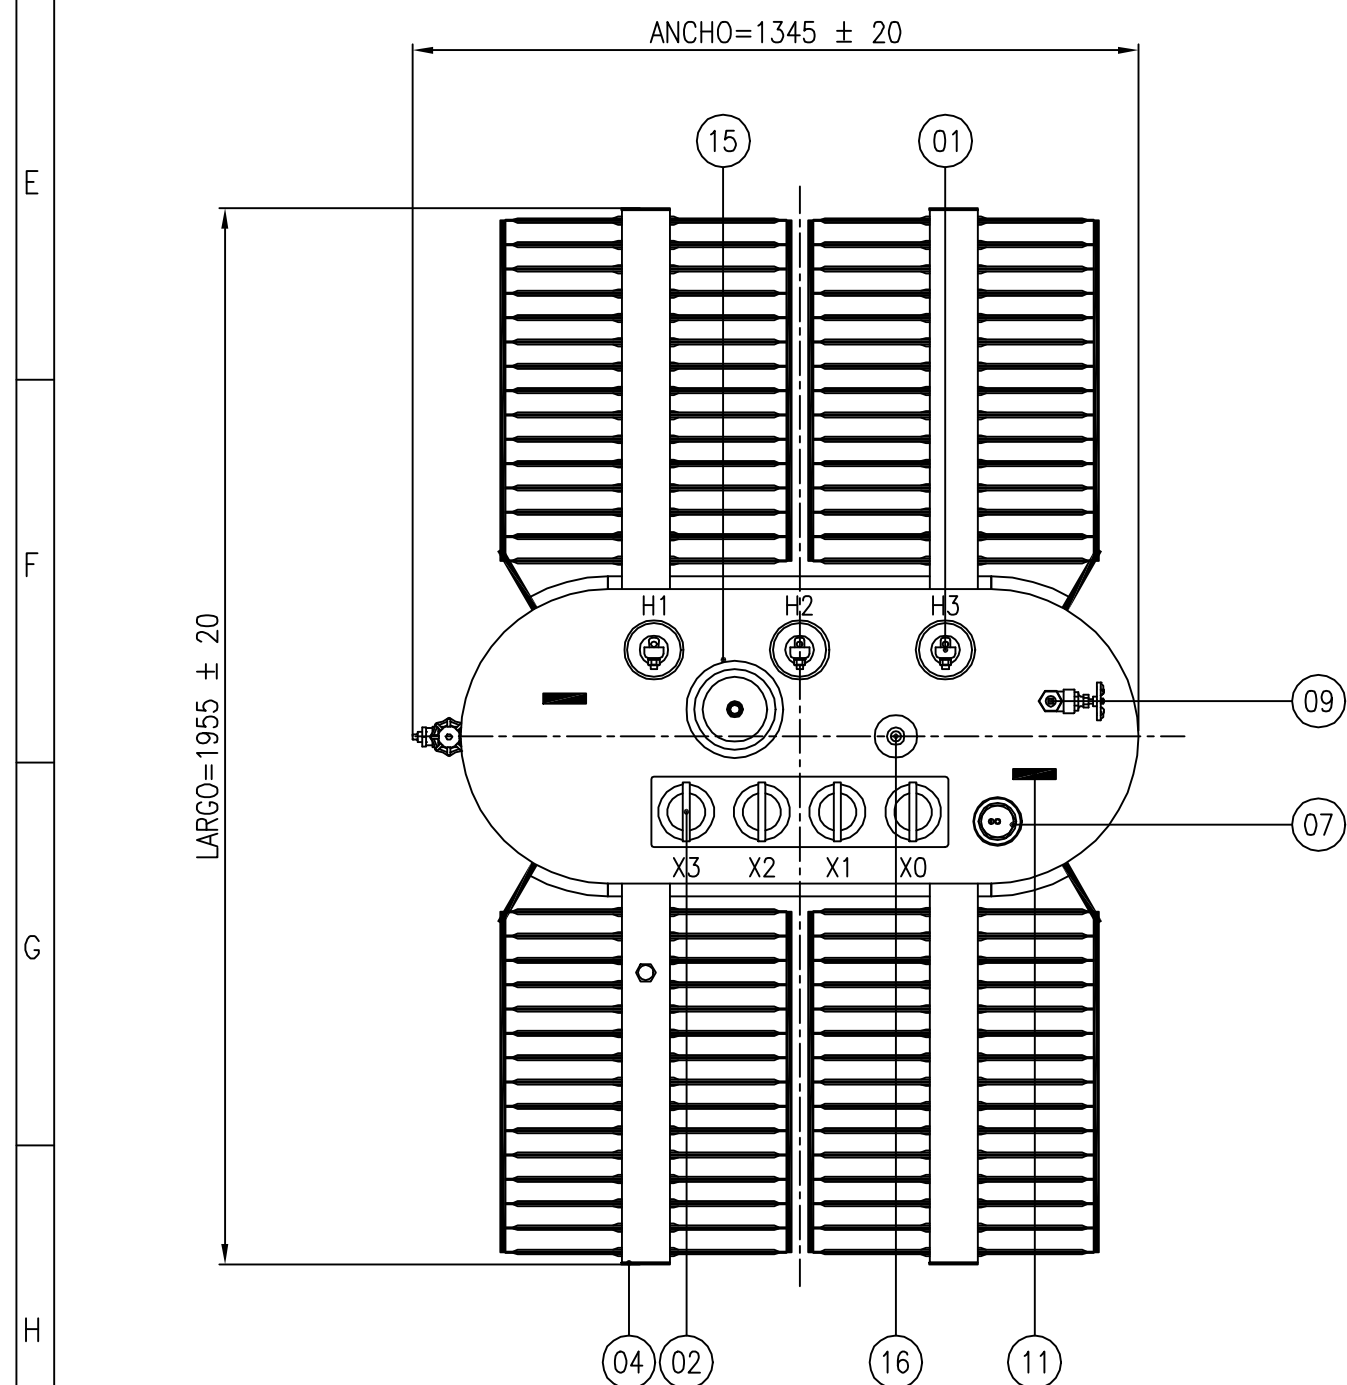
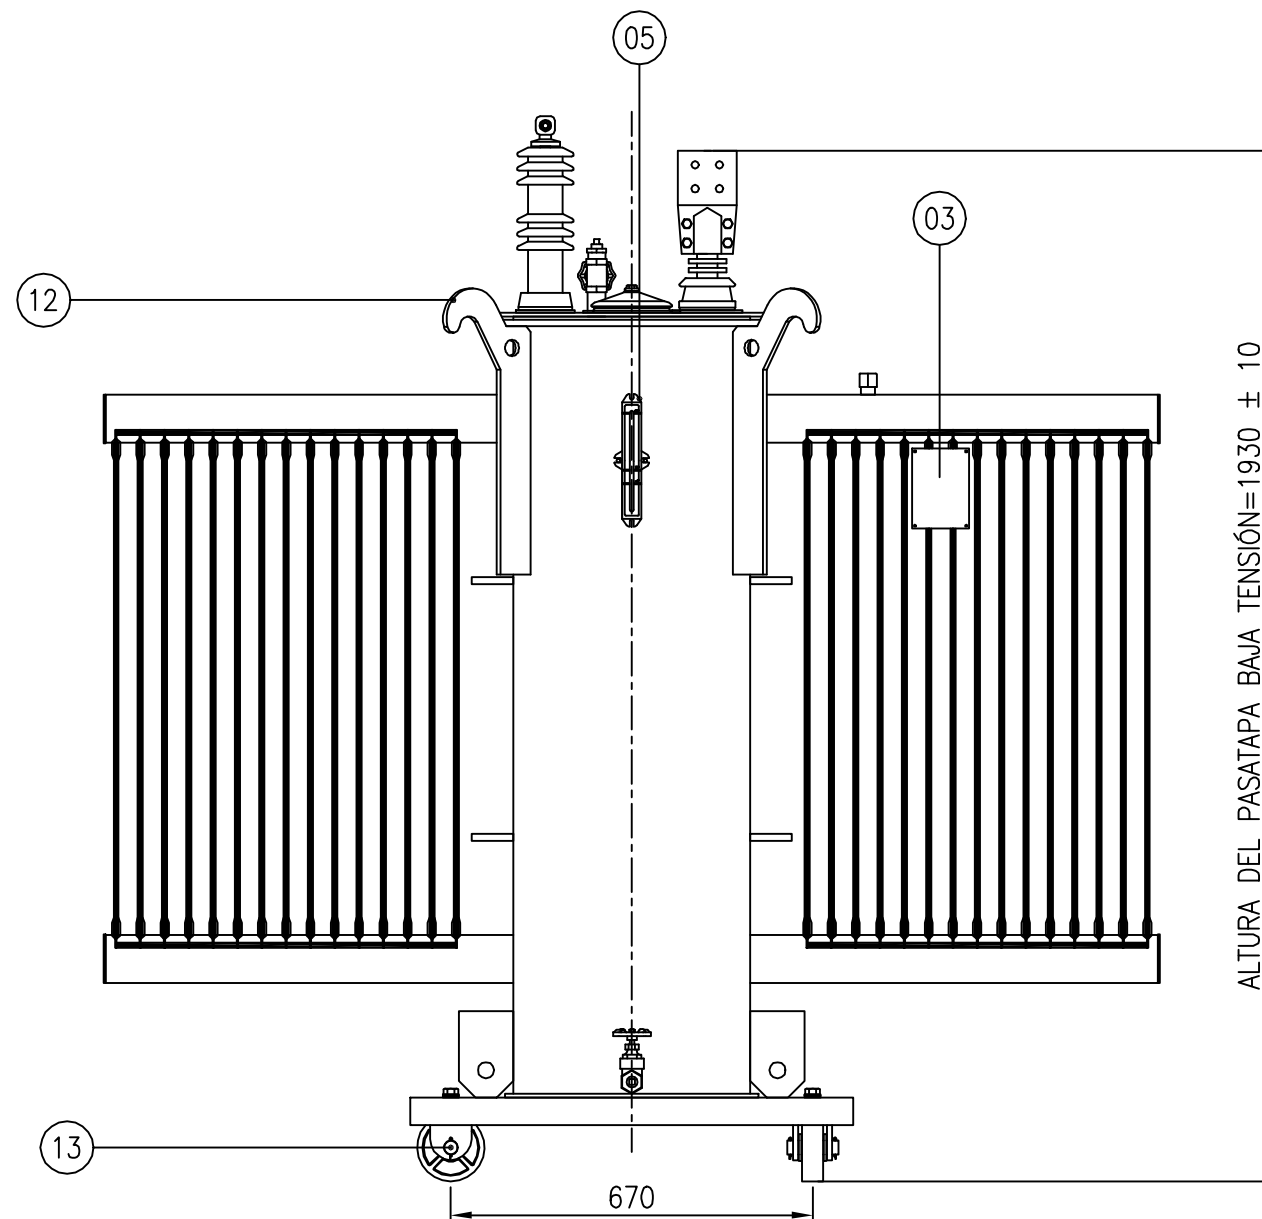
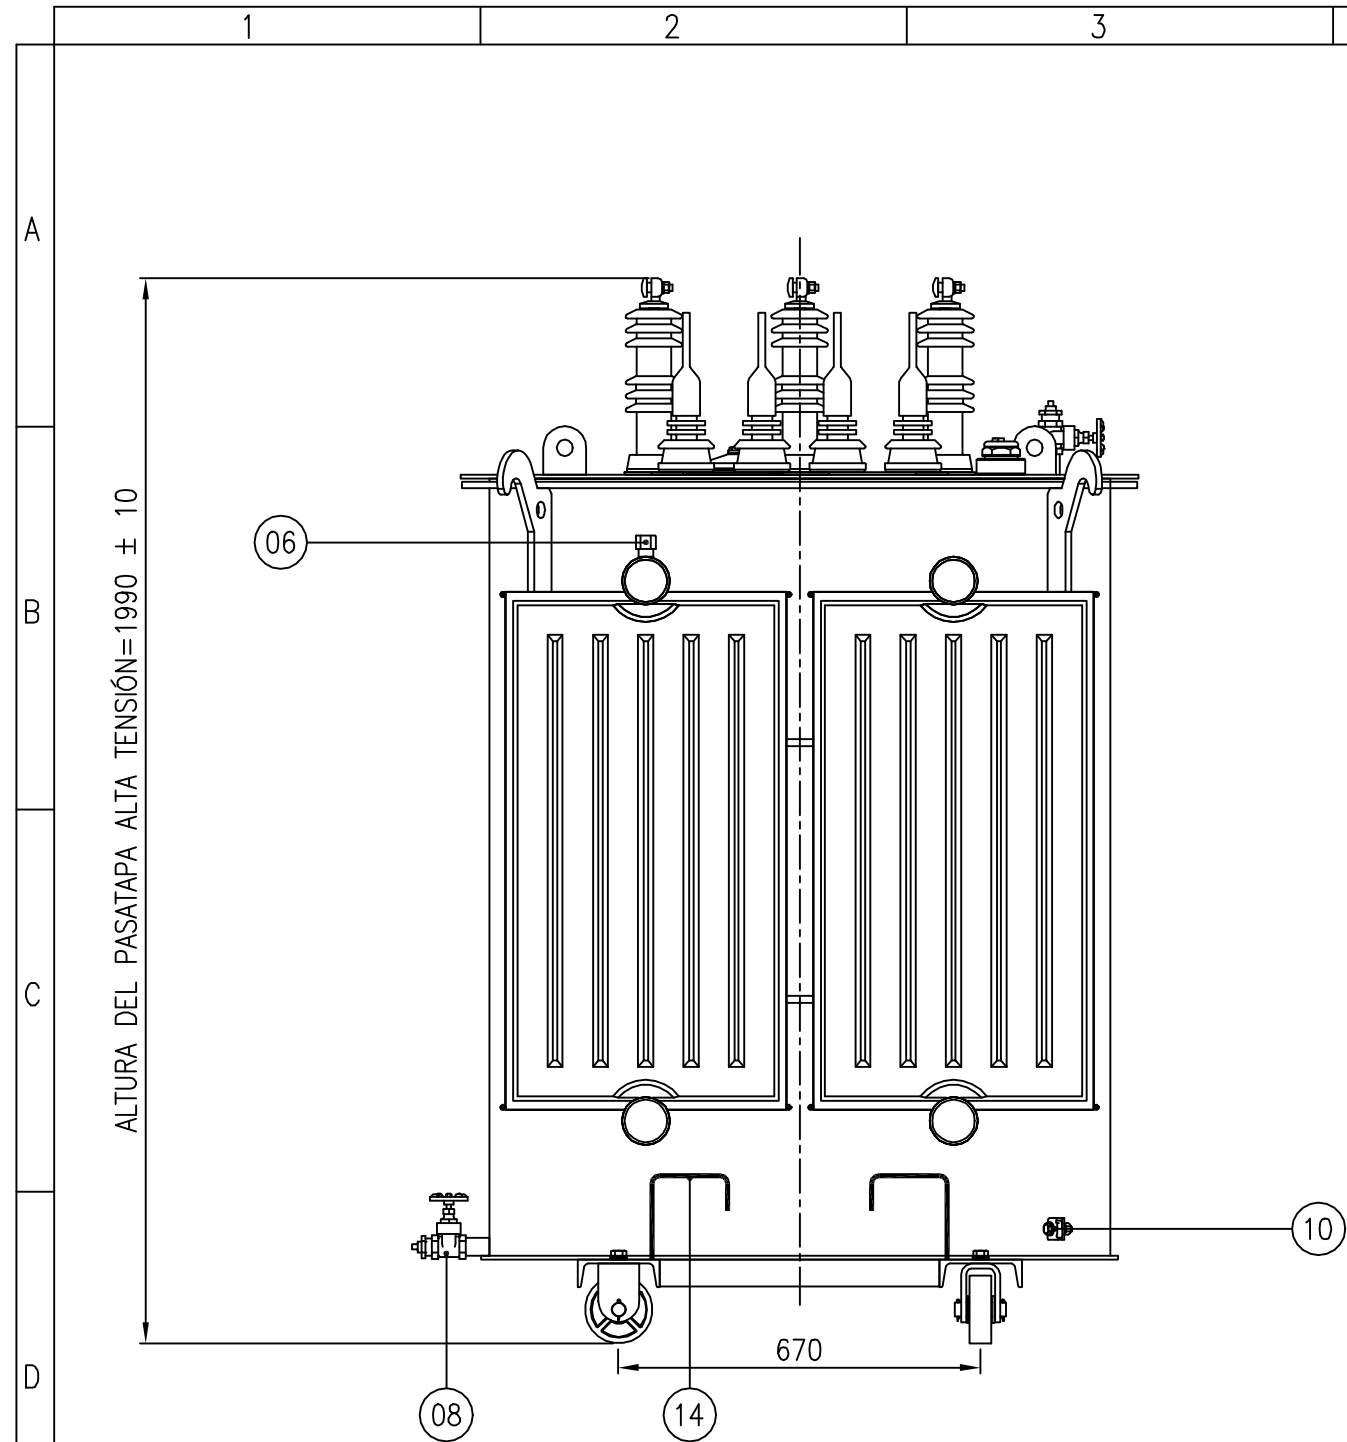




MASAS APROXIMADAS	
PARTE ACTIVA :	1235 kg
CUBA Y ACESSORIOS :	995 kg
ACEITE : 525 l	470 kg
TOTAL :	2700 kg

16	01	ACIONAMENTO DEL CONUTADOR										
15	01	ABERTURA PARA INSPECCIÓN Ø120 mm										
14	04	APOYO DE LOS GATOS HIDRAULICOS										
13	04	RUEDAS BIDIRECIONALES LISAS Ø125 x 40										
12	04	AGUJEROS PARA SUSPENSIÓN DEL TRANSFORMADOR COMPLETO										
11	02	AGUJEROS PARA SUSPENSIÓN DE LA TAPA										
10	02	TERMINAL DE PUESTA TIERRA PARA CABLES DE 10 HASTA 70mm2										
9	01	VALVULA DE LLENADO CON CONEXIÓN PARA FILTRO PRENSA Ø1"										
8	01	VALVULA DE VACIADO Y TOMA MUESTRA CON CONEXIÓN PARA FILTRO PRENSA										
7	01	VALVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN SIN CONTACTOS										
6	01	VAINA PARA TERMÓMETRO.										
5	01	VISOR DE NIVEL DEL OLEO TIPO COLUMNA DE -5° C A 90° C										
4	04	RADIADOR DE ALETAS FLUJO										
3	01	PLACA DE CARACTERISTICA										
2	04	PASATAPA BAJA TENSIÓN 1,3kv/2000A TIPO PALETA (NEMA 4)										
1	03	PASATAPA ALTA TENSIÓN 24,2kv/160A PARA CABLES DE 10 HASTA 70mm2										
Item	QT	Denominação										
MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT		0	MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		0	ESCALA/SCALE		1/14				
500000209289		EMISSÃO INICIAL			MARCOSPS		RUDINEI		11.08.2009	00		
ECM		LOC		RESUMO DE MODIFICAÇÕES/SUMMARY OF MODIFICATIONS			EXEC		VERIF/CHECKED	LIBER/RELEASED	DATA/DATE	VER
EXEC		MARCOSPS					TRANSFORMADOR O 1000kVA 22,9CST/0,4V DIMENSÕES EXTERNAS CP 11202276			10000575467		
VERIF/CHECKED		RUDINEI										
LIBER/RELEASED												
DT LIBER/REL		11.08.2009		WEN-BNU		BLUMENAU		TÉCNICO		FOL/SHEET		01 / 01
												